

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и
оборудования


С.Б.Касперович
11.01.2020

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 4

Комиссия в соответствии с приказами от 19.06.2018 №82 и от 11.02.2019 №34ах в составе:

Председатель комиссии: главный инженер

Морозов Ю.А.

Заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО

Сенчук А.М.

секретарь комиссии: инженер-сметчик 2 кат. отдела ЭЗиО

Буяльская И.Л.

члены комиссии:

заместитель заведующего отделом ЭЗиО

Руцкая Н.Г.

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Лащ Л.К.

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Василевский В.П.

заведующий диспетчерским отделом

Галушко Н.Н.

заведующий отделом ОЭОиЛ

Дашкевич Ю.В.

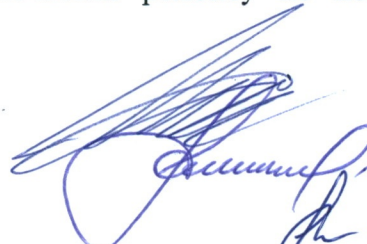
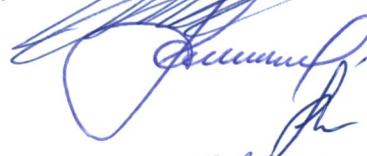
заведующий отделом ОТиСО

Чеботаренко Д.В.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования: силовых и осветительных электрощитов венткамер, технического подполья, подвальных и подсобных помещений, электрощитовых стилобата и высотной части здания, выявлено, что вследствие длительной эксплуатации (с 2006 года) автоматические выключатели имеют, вызванные старением, дефекты корпуса (трещины, оплавления), выгорание клемных соединений, залипание контактных групп, отказ работы теплового расцепителя, электромагнитного расцепителя.

Выводы комиссии: автоматические выключатели ремонту не подлежат, находятся в аварийном состоянии, необходима замена.

ПОДПИСИ:

 Ю.А.Морозов
 А.М.Сенчук
 И.Л.Буяльская
 Н.Г.Руцкая
 Л.К.Лащ
 В.П.Василевский
 Н.Н.Галушко
 Д.В.Чеботаренко
 Ю.В.Дашкевич

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от 21 01 2020г. № 4

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Замена автоматических выключателей:			
	1. Автоматический выключатель 6А (404025)	шт	100	
	2. Автоматический выключатель 10А (404026)	шт	100	
	3. Автоматический выключатель 3-х фазный 6А (404053)	шт	20	
	4. Автоматический выключатель 3-х фазный 10А (404054)	шт	20	
	5. Автоматический выключатель 3-х фазный 16А (404056)	шт	20	
	6. Автоматический выключатель 3-х фазный 20А (404057)	шт	20	
	7. Автоматический выключатель 3-х фазный 25А (404058)	шт	20	
	8. Автоматический выключатель 3-х фазный 32А (404059)	шт	20	
	9. переключатель 20А (04385)	шт	10	
	10. Устройство защиты от импульсных напряжений (003931)	шт	5	
	11. Устройство защиты от импульсных напряжений (003933)	шт	5	
	12. Реле времени многофункциональное (04744)	шт	50	

Составил: вед. инженер-энергетик
(должность)

20 01 2020г.

(подпись)

В.В.Прус
(И.О.Фамилия)